
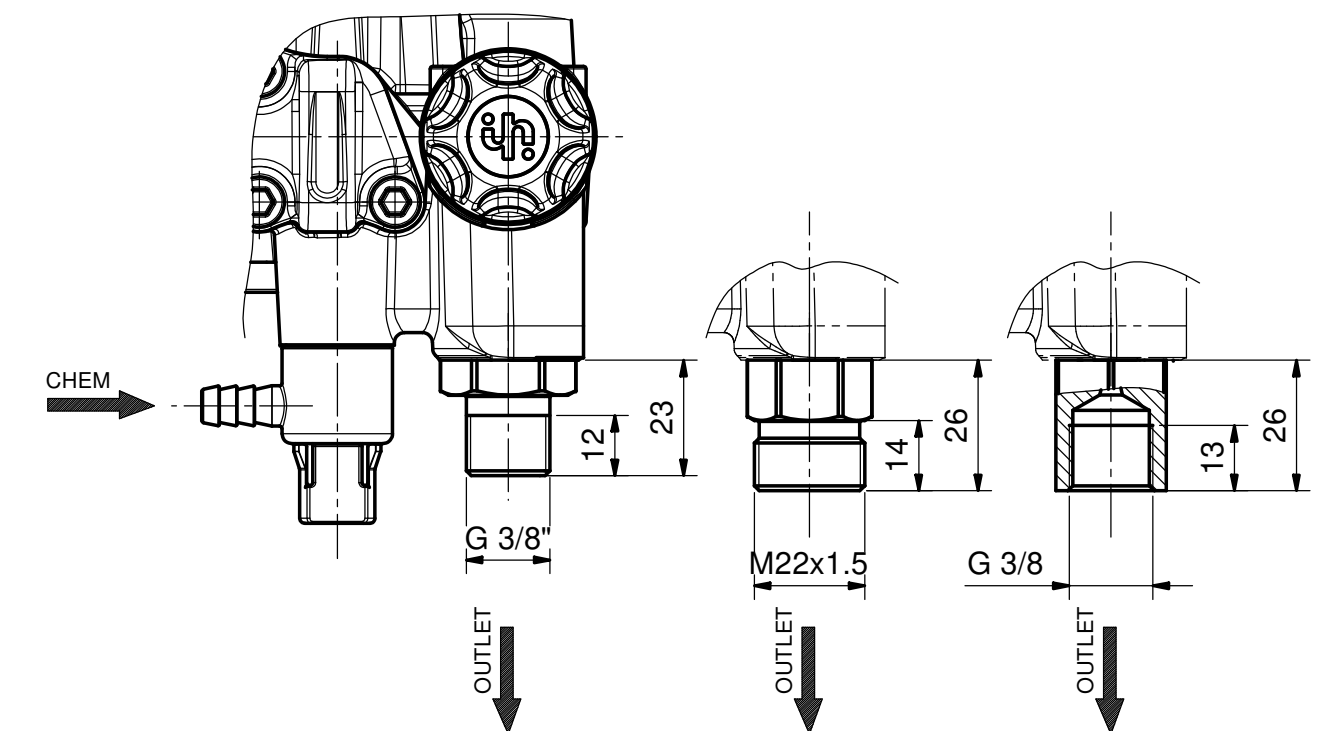
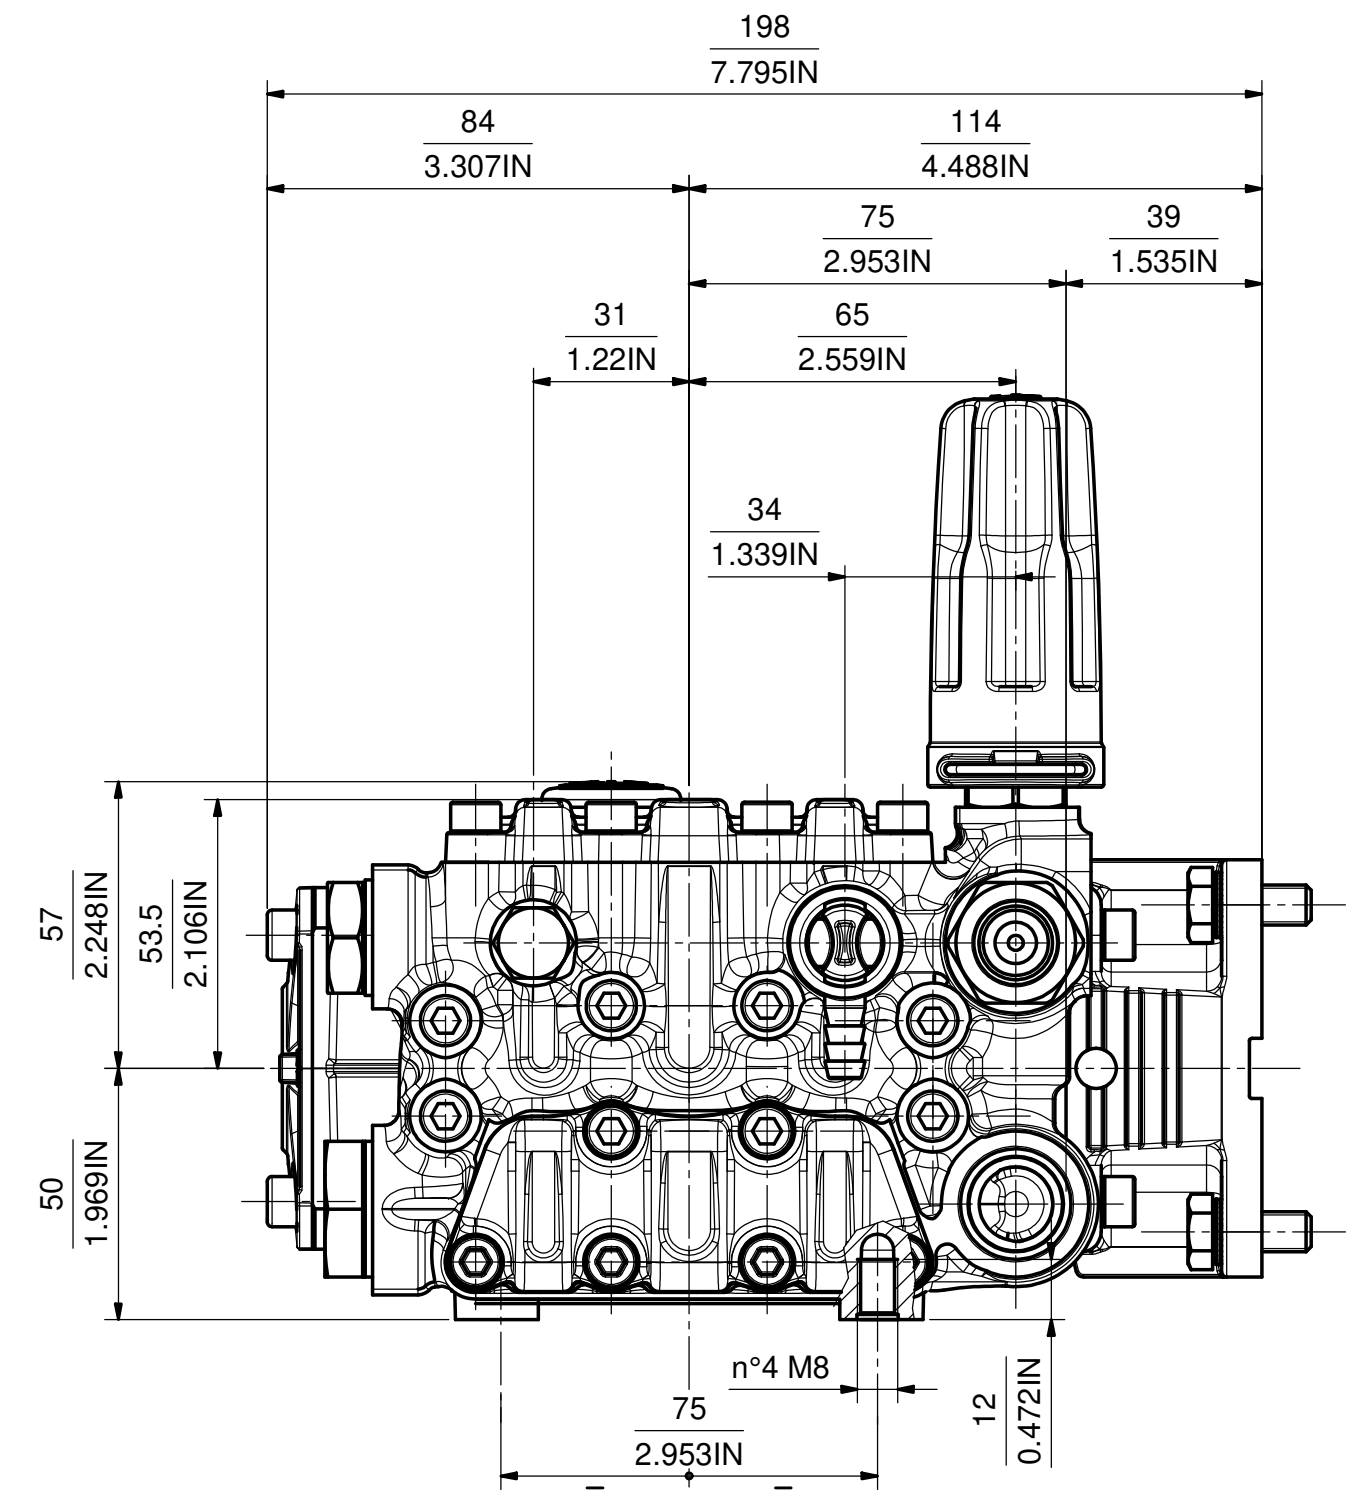
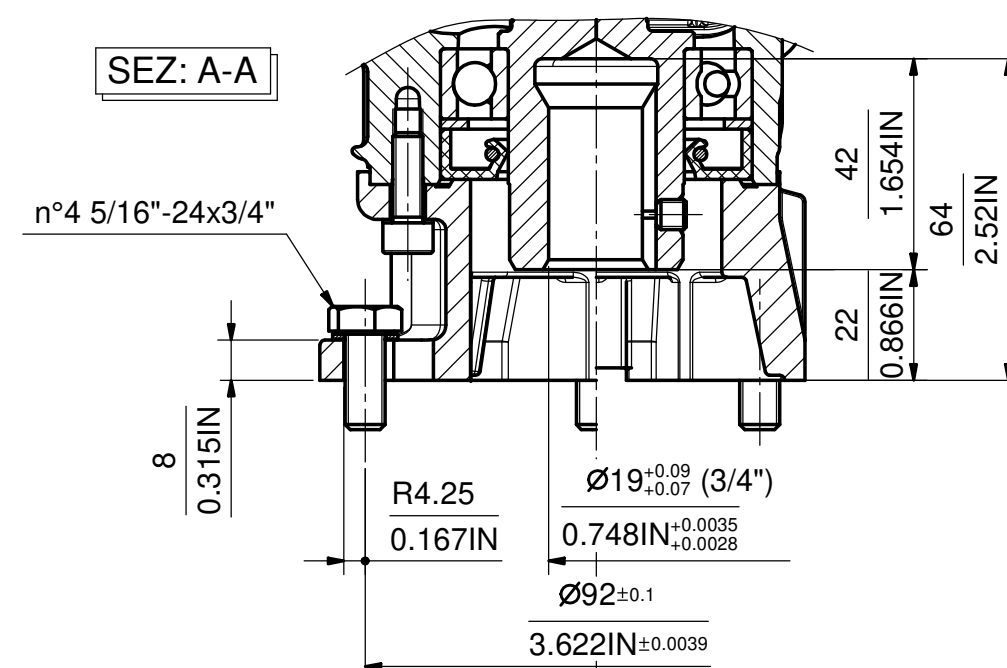


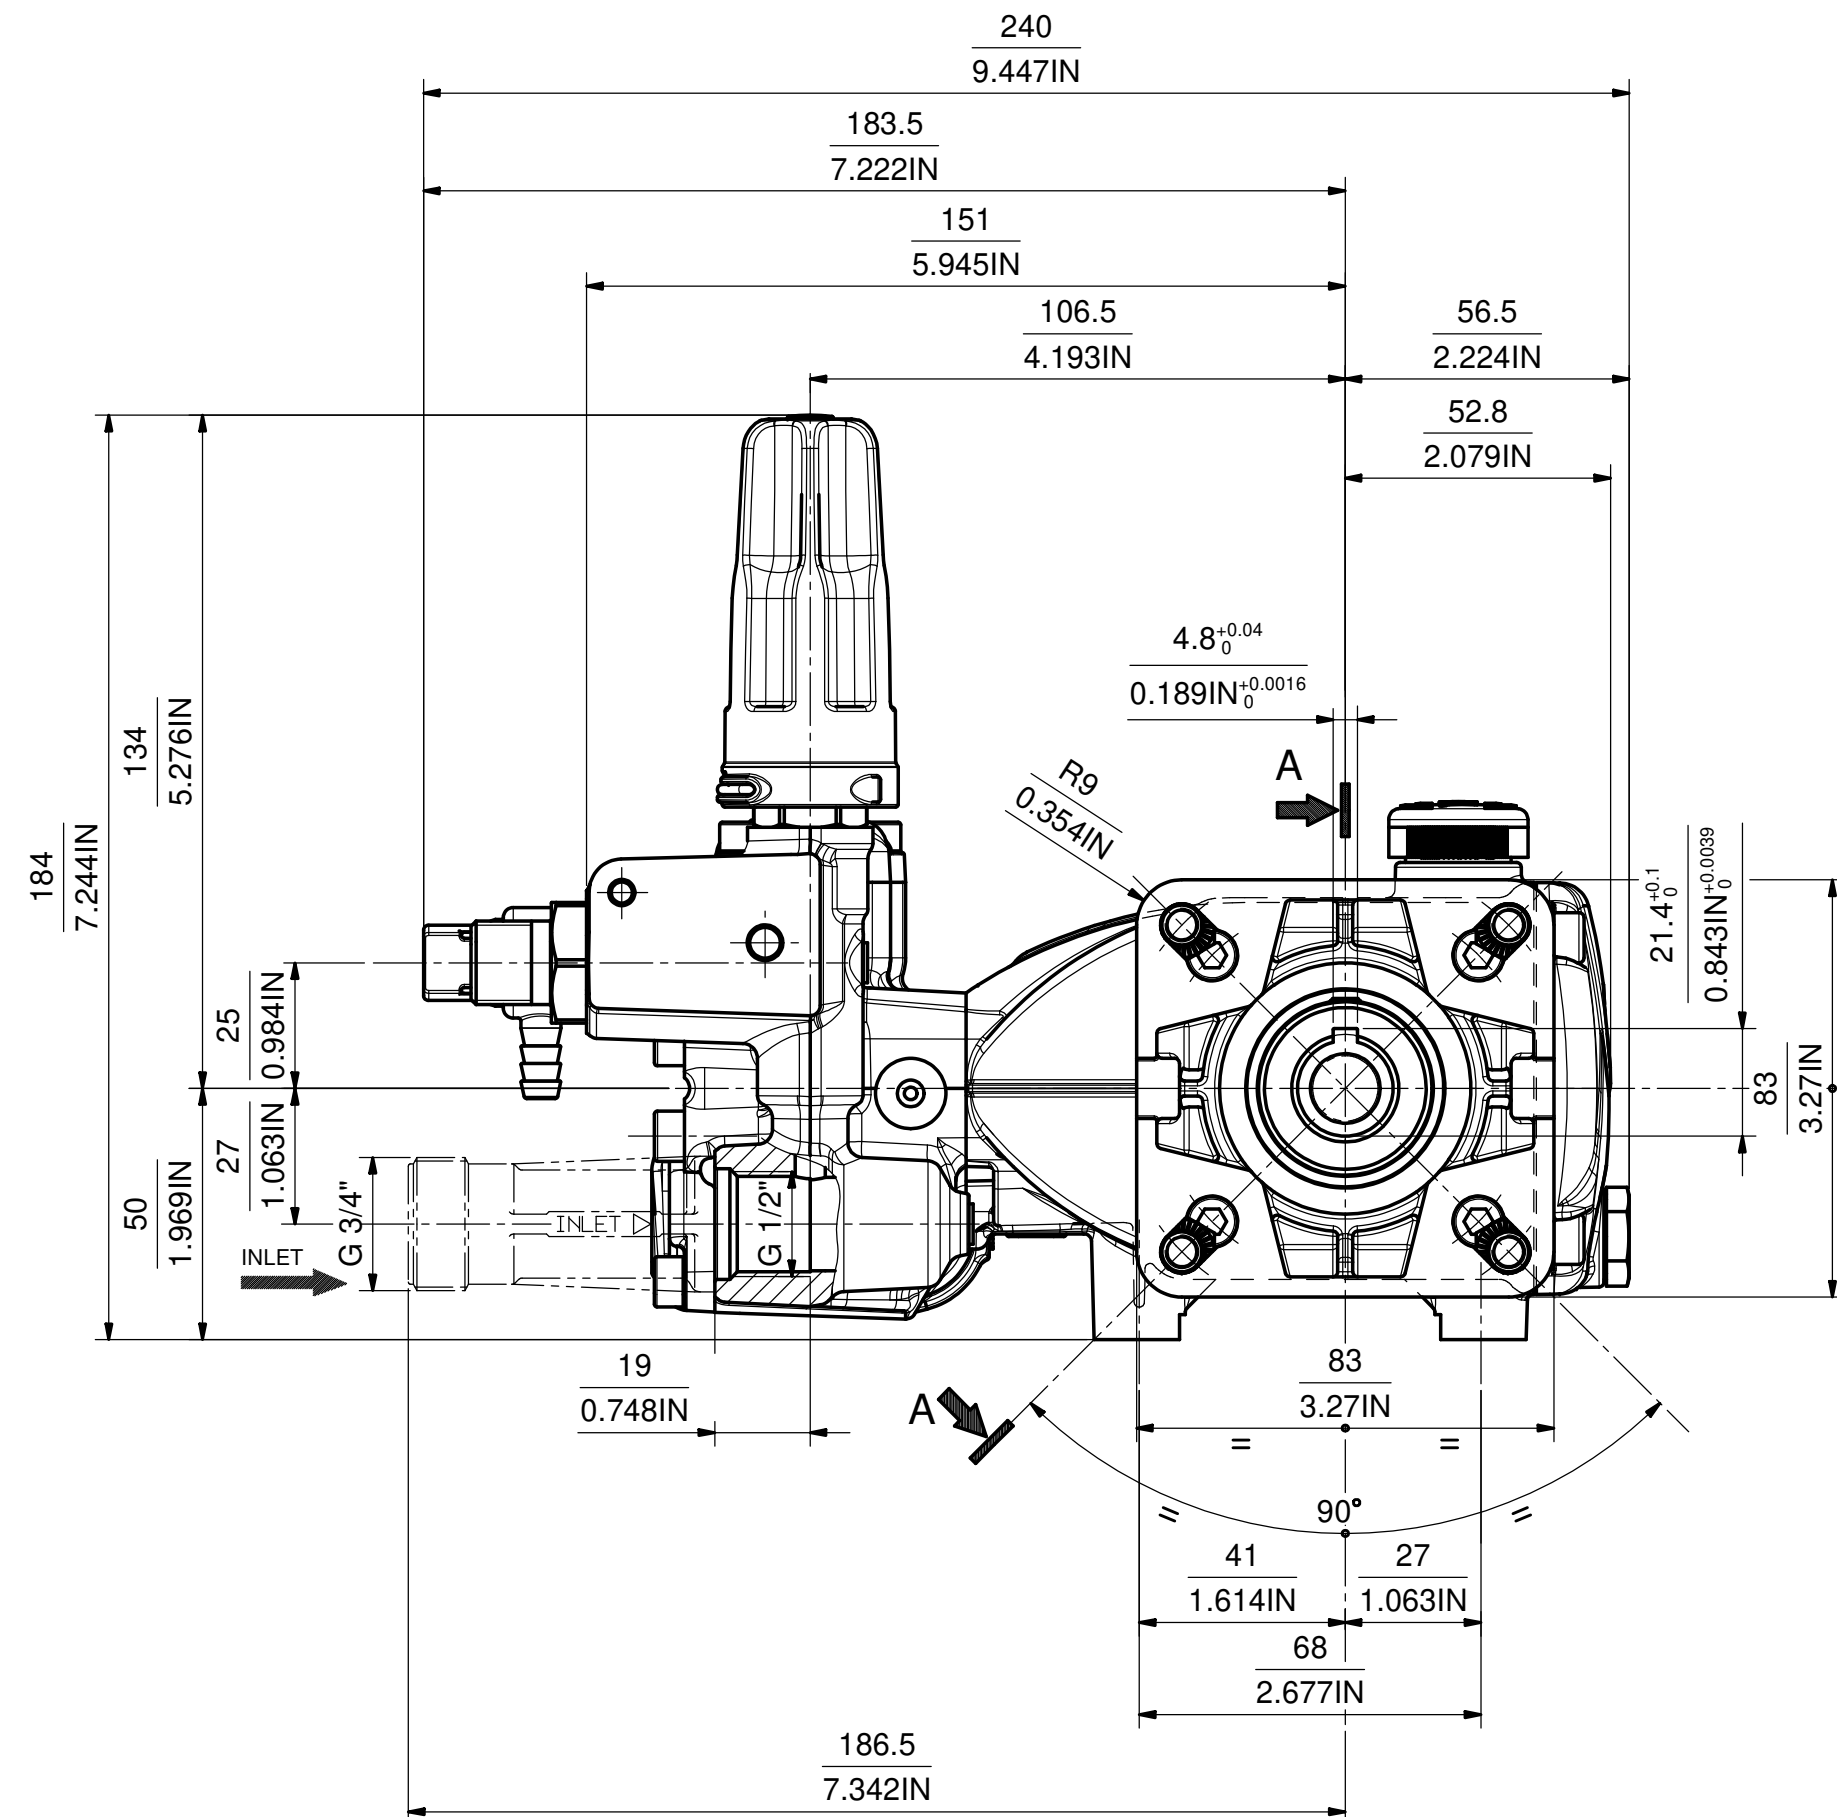

											
1	16/09/2020	Modificata posizione attacco manometro (era centrale)				Cantarelli		4686			
REV.	Data/Date	Descrizione modifica / Modification description				Firma/Signature		MT N°			
Peso grezzo: Raw weight:		0 g	Peso finito: Net weight:		0 g	Derivazione: Derivation:		Sostituisce: Replaces:		M.T.: 4510	
MATERIALE:										DISEGN.: Cantarelli	
STATO: RAW MAT.STATE:										FTECN: Barbieri	
TRATTAMENTI: TREATMENTS:										DATA: 10/05/2019	
R:		N/mm²	Durezza: Hardness:	Colore: Colour:				SCALA: 1:1,5			
DENOMINAZIONE / DENOMINATION								DIS. COD. / DRAWING CODE		REV.	
INGOMBRO POMPA DX VERS. C 3/4" VALV.								53964200		1	
LEGENDA CRITICITA': vedi DT n.2850000082 CRITICALITY LEGEND: according to DT n.2850000082				 Sicurezza Safety		 Critica Critical		 Importante Important		Nessun simbolo No symbol	
				Standard						CRITICITA': NONE	