
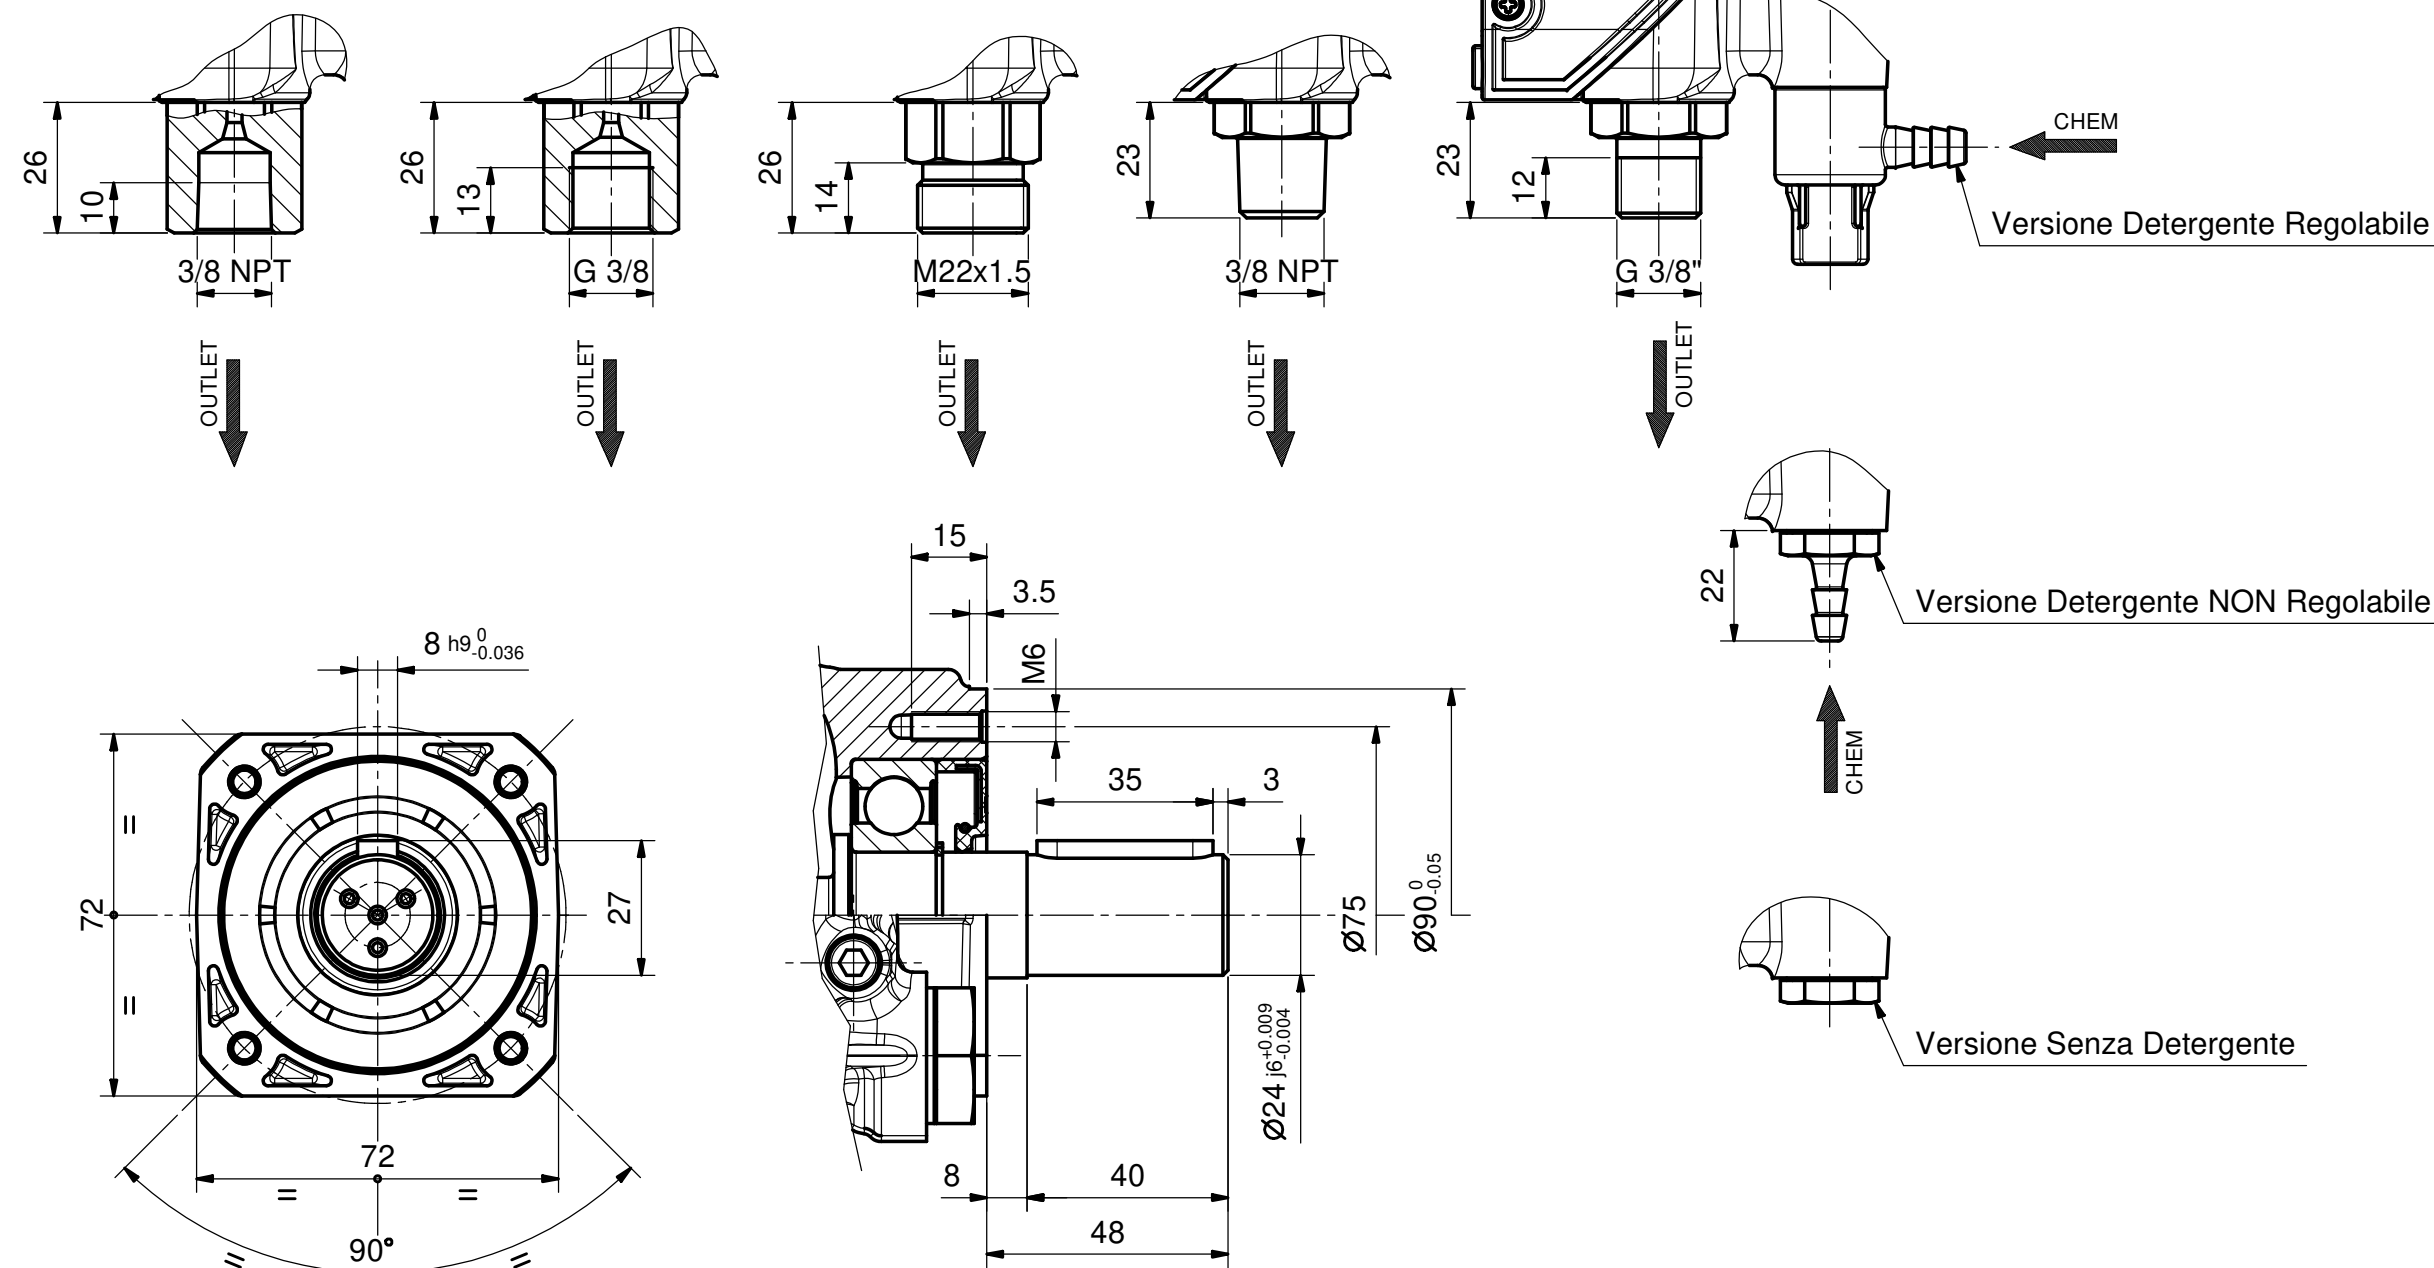


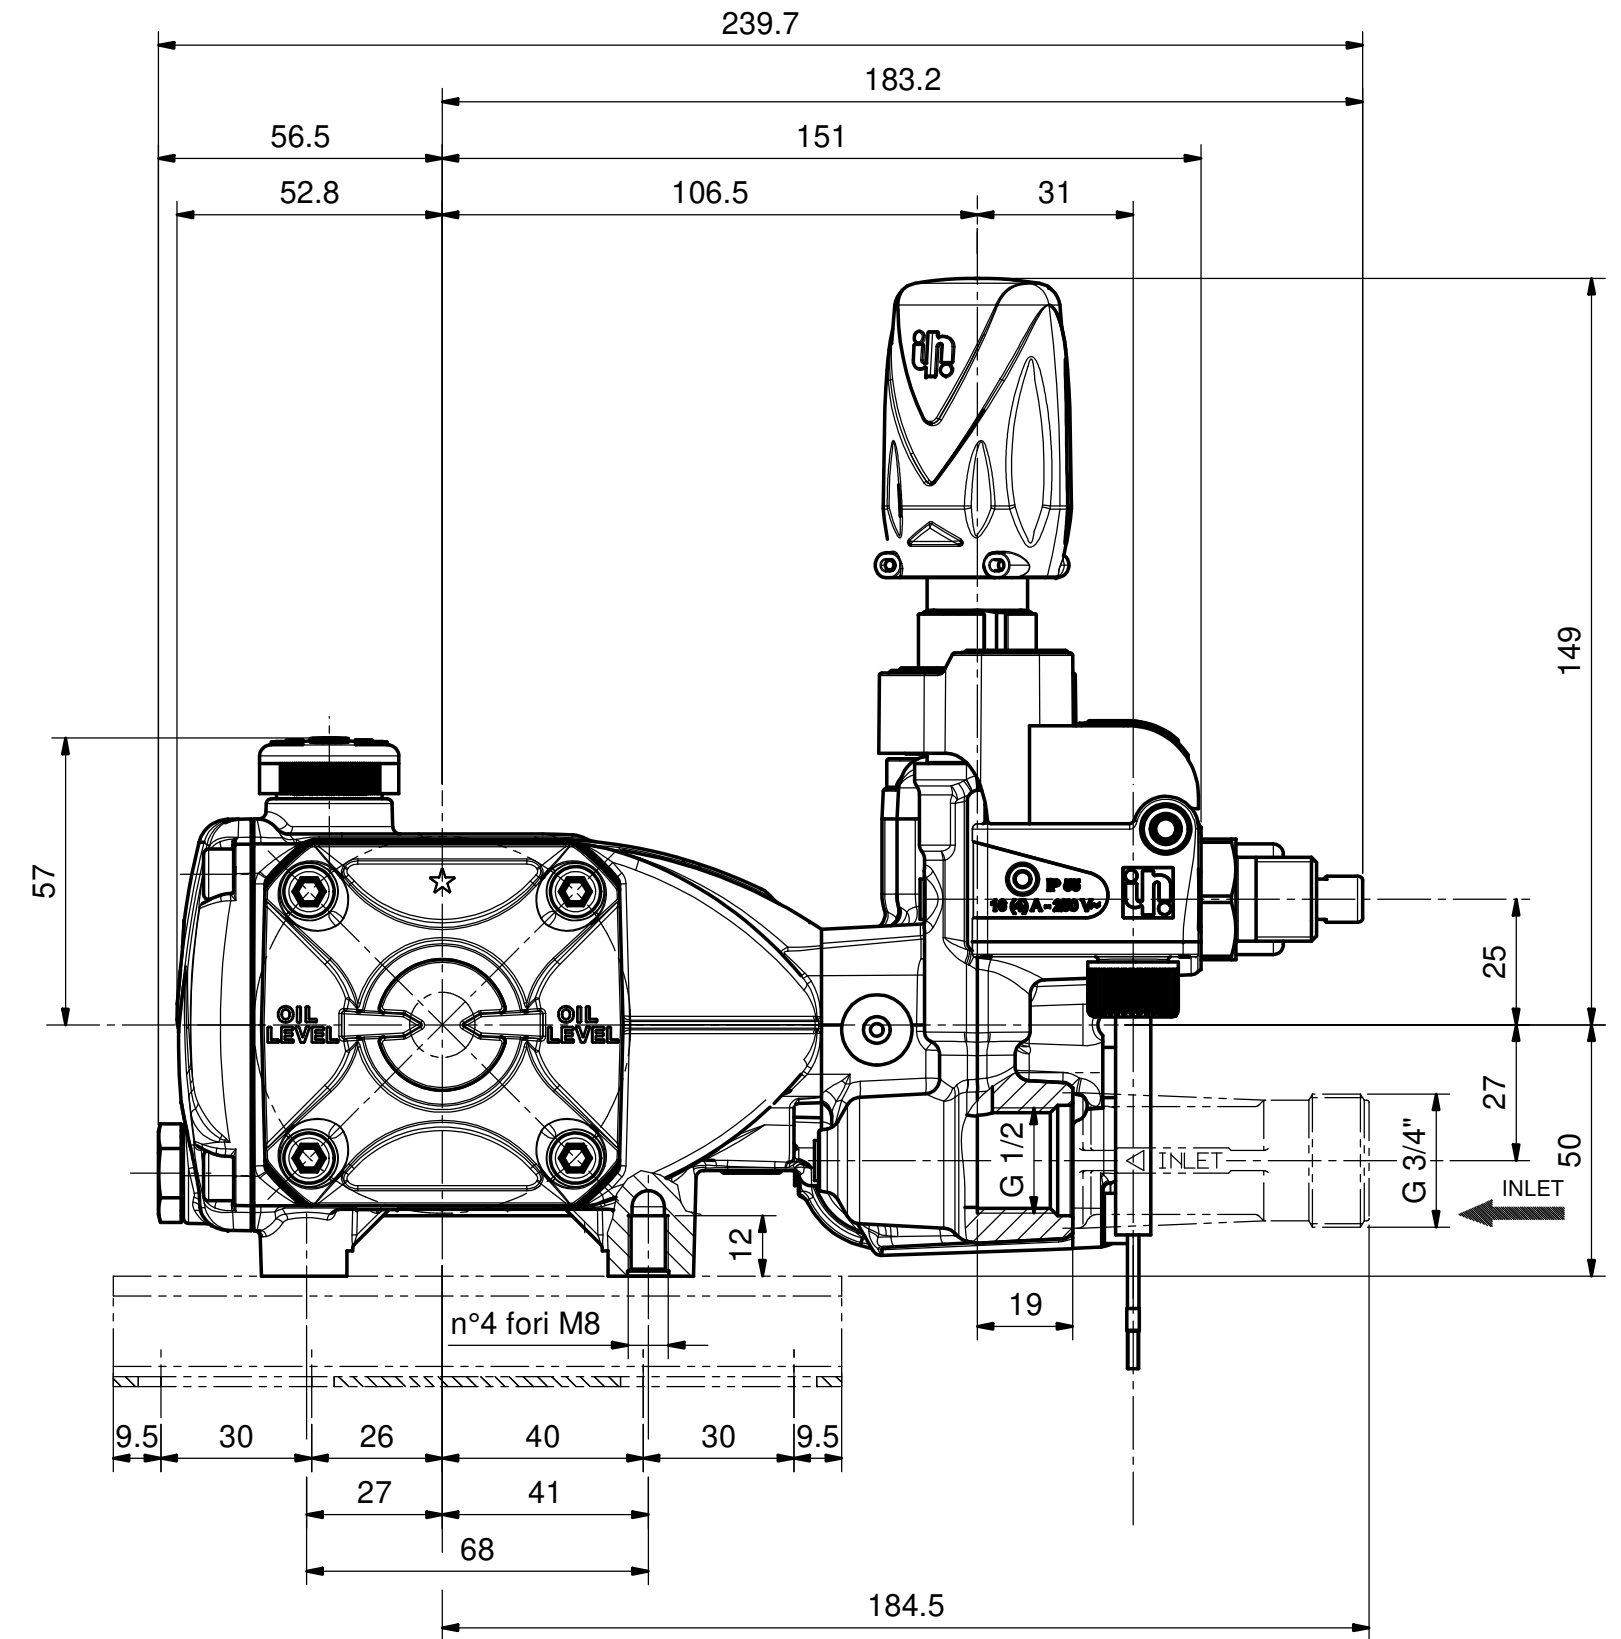

											
1	16/09/2020	Modificata posizione attacco manometro (era centrale)				Cantarelli		4686			
REV.	Data/Date	Descrizione modifica / Modification description				Firma/Signature		MT N°			
Peso grezzo: Raw weight:		0 g	Peso finito: Net weight:		0 g	Derivazione: Derivation:		Sostituisce: Replaces:		M.T.: 4628	
MATERIALE: MATERIAL:										DISEGN.: Tralli	
STATO: RAW MAT. STATE:										FTECN: Barbieri	
TRATTAMENTI: TREATMENTS:										DATA: 29/01/2020	
R:		N/mm²	Durezza: Hardness:			Colore: Colour:				SCALA: 1:1.5 	
DENOMINAZIONE / DENOMINATION								DIS. COD. / DRAWING CODE		REV.	
INGOMBRO POMPA S.53 SX VALV. STOP&GO								53965300		1	
LEGENDA CRITICITA': vedi DT n°28500000082 CRITICALITY LEGEND: according to DT n.28500000082						 Sicurezza Safety		 Critica Critical		 Importante Important	
Nessun simbolo No symbol						Standard		CRITICITA': NONE			
9		10		11		12		A2			